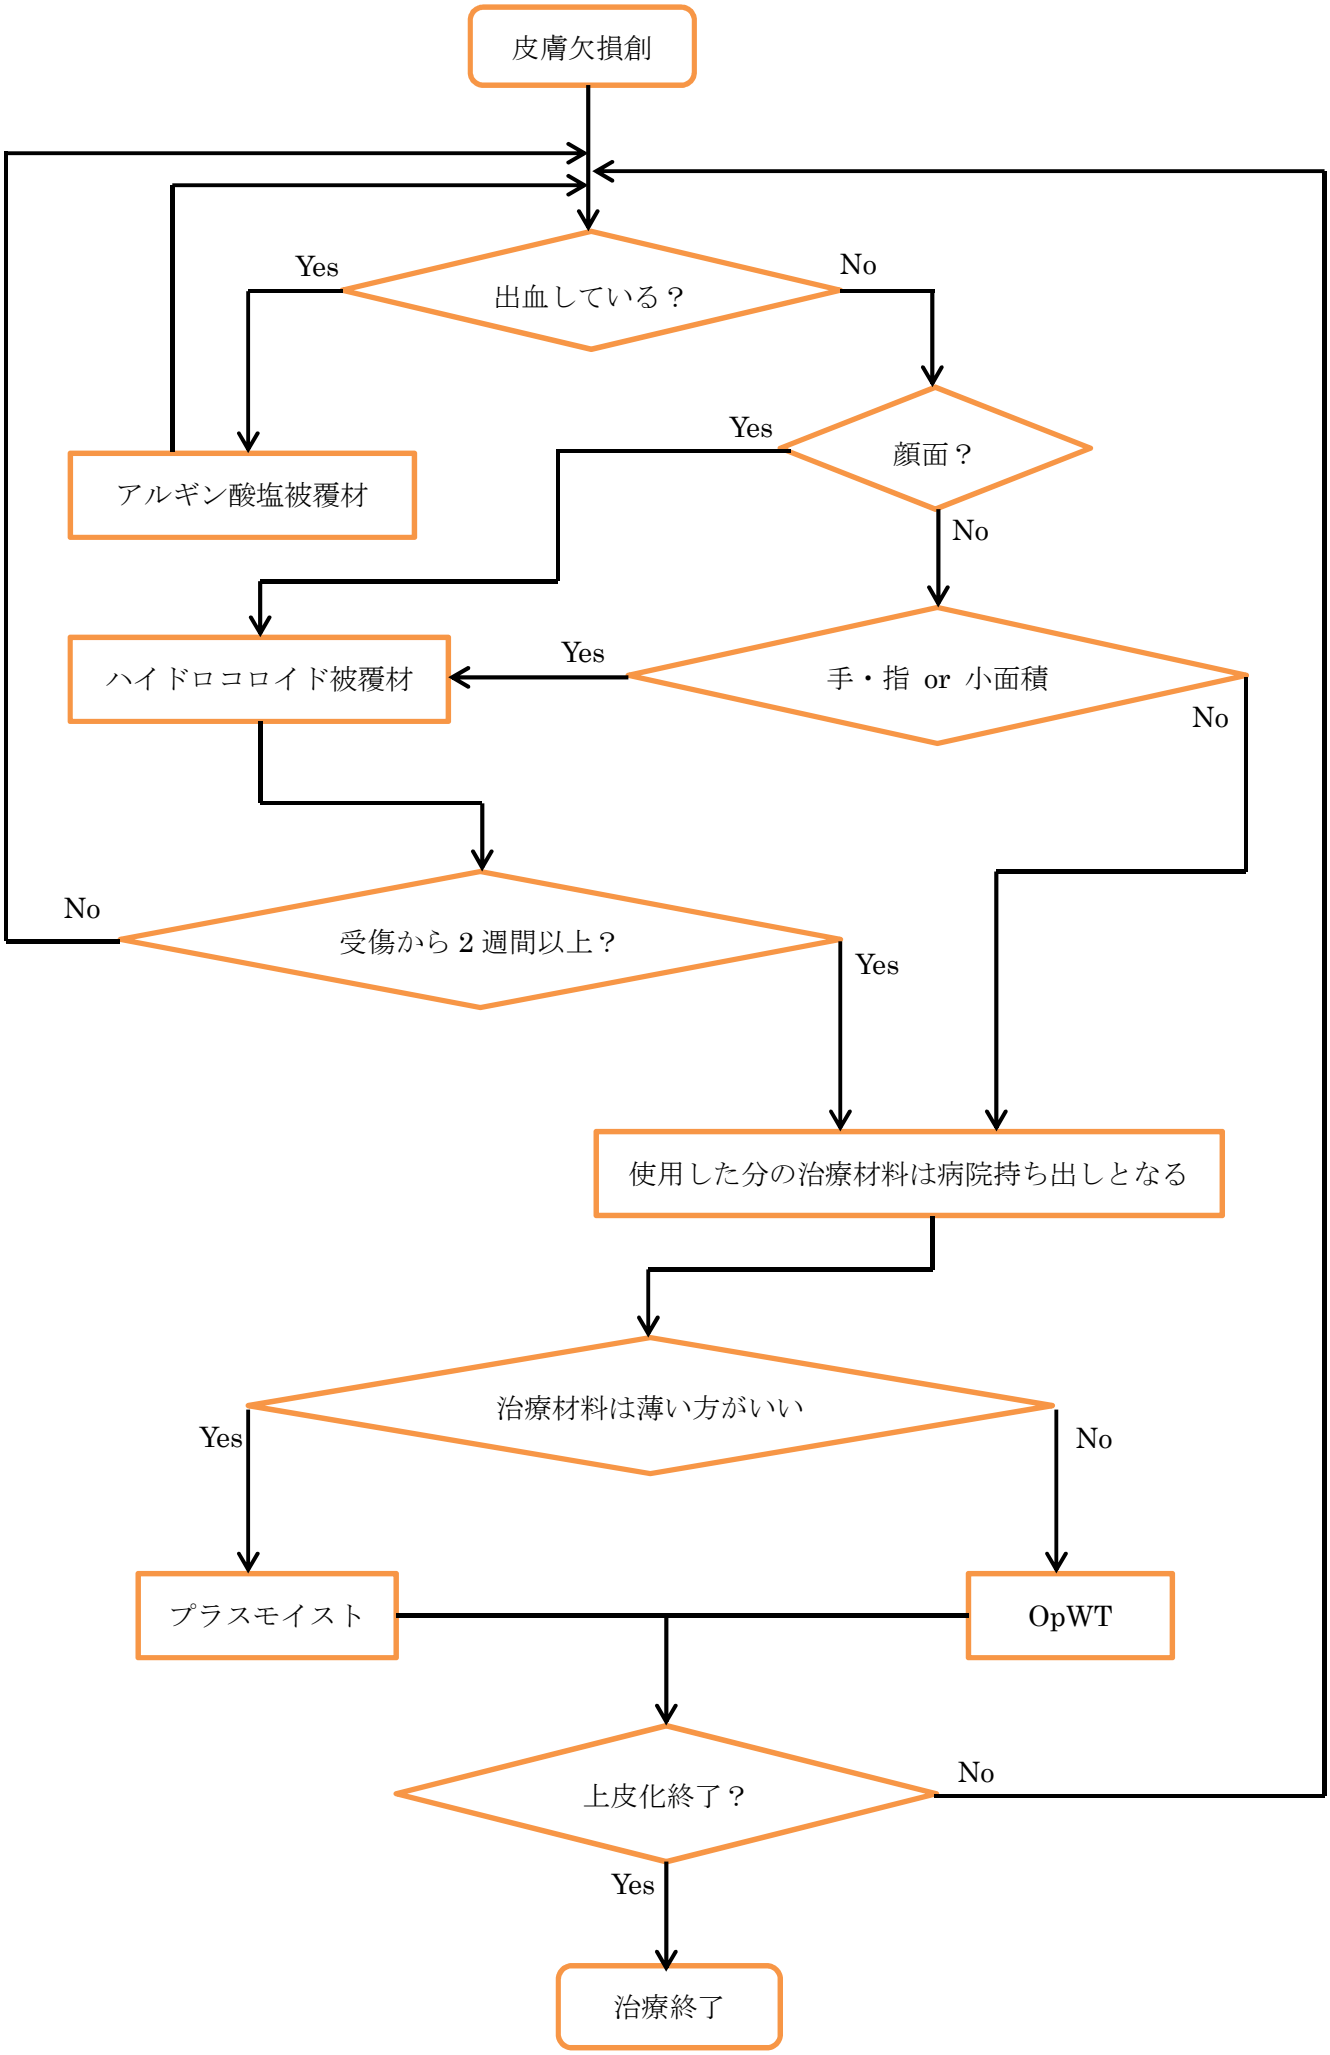
皮膚欠損創
出血している？
Yes
No
アルギン酸塩被覆材
顔面？
Yes
No
ハイドロコロイド被覆材
手・指 or 小面積
Yes
No
受傷から 2 週間以上？
No
Yes
使用した分の治療材料は病院持ち出しとなる
治療材料は薄い方がいい
Yes
No
プラスモイスト
OpWT
上皮化終了？
No
Yes
治療終了